


Zasady prawidłowego odśnieżania chodników, przejść dla pieszych i miejsc parkingowych

Prawidłowo odśnieżony chodnik, to taki, którego pokrywa śnieżna została usunięta z nawierzchni chodnika w pasie o szerokości 110 cm. Jeśli chodnik jest węższy, to musi on być odśnieżony na całej swojej szerokości. Chodnik dodatkowo należy posypać środkami chemicznymi i niechemicznymi zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w *Załączniku nr 2*.

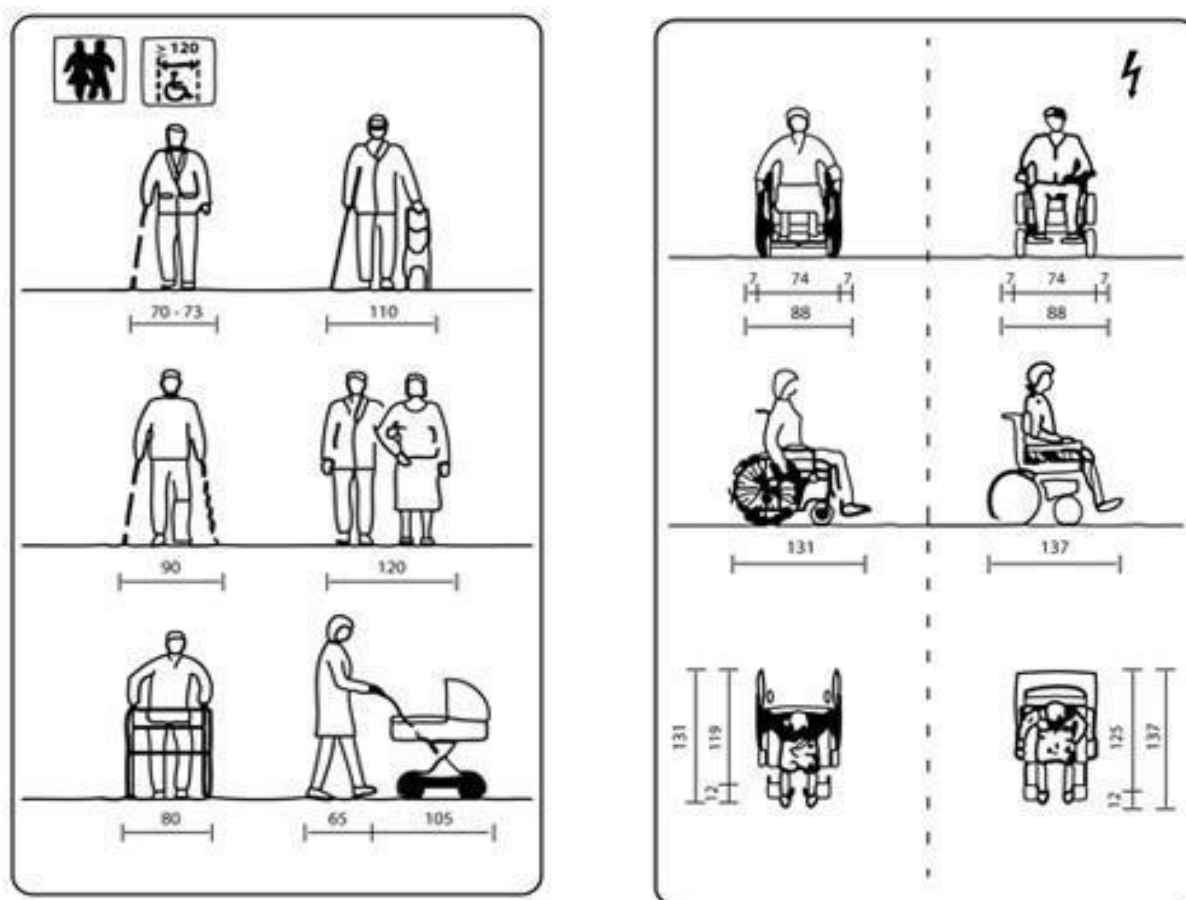

Rys. 1 Schemat minimalnych szerokości jakie są wymagane dla osób z różnymi trudnościami w poruszaniu się.
Źródło: Fundusze Europejskie Wytyczne ws. Zmiewego utrzymania chodników, przystanków i miejsc parkingowych Załącznik 2 do procedury (31.03.2023)

Przykłady prawidłowego i nieprawidłowego przygotowania chodników oraz parkingów dla osób z różnymi trudnościami w poruszaniu się

1. Odśnieżanie chodników



2. Odśnieżanie przejścia dla pieszych



3. Odśnieżanie miejsc parkingowych



Źródło: opracownie na podstawie <http://zdpk.krakow.pl/zdpk2/blog/2022/12/11/odpowiedzialnosc-za-odsniezanie-chodnikow/> oraz <https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Chodniki-po-opadach-sniegu-czekaja-na-odwilz-n108956.html> oraz <https://www.tygodniksiedlecki.com/t65601-snieg.uniemozliwia.przejscie.po.pasach.dla.pieszych.htm> (31.03.2023)